

Arbeitsbereich/Arbeitsplatzplatz: Lager 211

Gefährdungsart	Gefährdungsgrad		
	hoch	mittel	niedrig
Mechanische Gefährdung		X	
Elektrische Gefährdung			X
Gefahrstoffe	X		
Brand-oder Ex-Gefährdung	X		
Thermische Gefährdung			X
Belastung durch Arbeitsumgebung			X
Arbeitsschwere		X	
Restrisiko			X
Gefährdung durch Biostoff			X
Spezielle Physikalische Gefährdungen			X
Psychische Belastungen			X
Sonstige Gefahren			X

Gefahrstofflagerung im Lager 211
Der Lagerklassen: LK 4.1 / 4.2 / 6C / 8

separater Brandabschnitt

Lagerklassen:

4.1

Entzündbare Feststoffe/Lagerklasse 4.1



4.2

Selbstentzündliche Stoffe/Lagerklasse 4.2



6C

Giftige Stoffe/Lagerklasse 6.1



8

Ätzende und korrosive Stoffe/Lagerklasse 8



Hautgefährdungen durch:

- Lösungsmittel / Tenside
- Entfettende, reizende oder ätzende Stoffe und Zubereitungen mit den
- H&P Sätze beachten! SIDAT und Betriebsanweisungen beachten
- Hautresorptive Gefahrstoffe
- Hautsensibilisierende Gefahrstoffe
- Nicht mit den Stoffen in Berührung kommen

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Hautschäden

- Einsatz von Hautschutzsalbe Kerodex 1 oder ähnliche, diese schützt die Haut zuverlässig gegen Wasser und wässrige Medien wie Säuren, Laugen, Tenside, Kühlschmiermittel usw.
- Tragen von geeigneten Arbeitshandschuhen (siehe Hautschutzplan)

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und sonstigen Gefahren:

- Standfeste Regale
- Brandabschnitte (Brandschutztore)
- Möglichkeit der Raumbelüftung, Raumheizung
- Feuerlöscher vorhanden und markiert (4 Stdn. nachaktive Selbstleuchtfolie)
- Fluchttüren gekennzeichnet (4 Stdn. nachaktive Selbstleuchtfolie)

Zusätzliche Schutzmassnahmen zur Minimierung des Restrisikos:

- Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3
- Sicherheitskleidung (antistatisch)
- Schutzhandschuhe
- Schutzbrillen laut PSA Liste
- Thermobekleidung für den Winter
- Staplerschulung
- Allgemeine Schulungen
- Hautschutzcreme ist kostenlos verfügbar
- Lagerklassenschulung
- Schulung der Gefährdungsbeurteilung

Abwasser:

Abwasser und Löschwasser in innerbetriebliches Abwassersystem

Lagerkapazität: 54 Palettenplätze**Be-und Entlüftung**

Luftabsauggebläse

Belüftung über Schlitze in der Nottür

Notausgang:


Ein Haupteingang von Lager 210 und ein Notausgang vorhanden.

Brandmelder:

Brandmeldeanlage vorhanden

Blitzschutz:

Blitzableiter

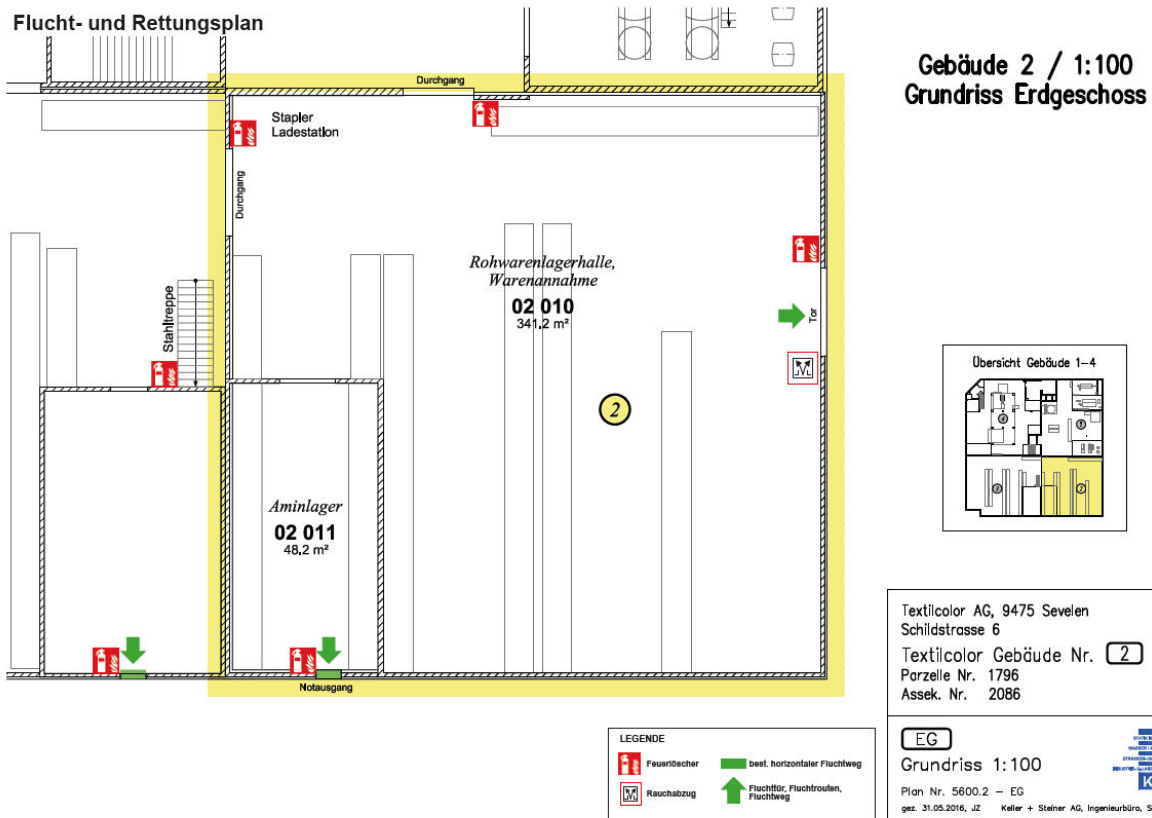

Erstellt (Datum/Kurzzeichen): 14.01.21 wo
Geprüft am 22. Dezember 2021/wo (SIFA)