

Arbeitsbereich/Arbeitsplatzplatz: **Verladehalle**

Gefährdungsart	Gefährdungsgrad		
	hoch	mittel	niedrig
Mechanische Gefährdung		X	
Elektrische Gefährdung			X
Gefahrstoffe		X	
Brand-oder Ex-Gefährdung			X
Thermische Gefährdung			X
Belastung durch Arbeitsumgebung			X
Arbeitsschwere		X	
Restrisiko			X
Gefährdung durch Biostoff			X
Spezielle Physikalische Gefährdungen			X
Psychische Belastungen			X
Sonstige Gefahren			X

Verladehalle

Brandabschnitt mit Lager 510 und 610

**Keine Lagerhaltung, nur Warenumschlag
innerhalb von 48 Stunden**

Abwasser:

Abwasser und Löschwasser in innerbetriebliches Abwassersystem. Raum als Wanne ausgebildet

Be-und Entlüftung

Natürliche Be-und Entlüftung

Notausgang:

1 Notausgang vorhanden sowie zwei Tore

Brandmelder:

Brandmeldeanlage vorhanden

Blitzschutz:

Blitzableiter

Hautgefährdungen durch:

- Lösungsmittel / Tenside
- Entfettende, reizende oder ätzende Stoffe und Zubereitungen mit den
- H&P Sätze beachten! SIDAT und Betriebsanweisungen beachten
- Hautresorptive Gefahrstoffe
- Hautsensibilisierende Gefahrstoffe
- Nicht mit den Stoffen in Berührung kommen

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Hautschäden


- Einsatz von Hautschutzsalbe Kerodex 1 oder ähnliche, diese schützt die Haut zuverlässig gegen Wasser und wässrige Medien wie Säuren, Laugen, Tenside, Kühlschmiermittel usw.
- Tragen von geeigneten Arbeitshandschuhen (siehe Hautschutzplan)

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und sonstigen Gefahren:

- Standfeste Regale
- Feuerlöscher vorhanden und markiert (4 Stdn. nachaktive Selbstleuchtfolie)
- Fluchttüren gekennzeichnet (4 Stdn. nachaktive Selbstleuchtfolie)

Zusätzliche Schutzmassnahmen zur Minimierung des Restrisikos:

- Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3
- Sicherheitskleidung (antistatisch)
- Schutzhandschuhe
- Schutzbrillen laut PSA Liste
- Thermobekleidung für den Winter
- Staplerschulung
- Allgemeine Schulungen
- Hautschutzcreme ist kostenlos verfügbar
- Lagerklassenschulung
- Schulung der Gefährdungsbeurteilung

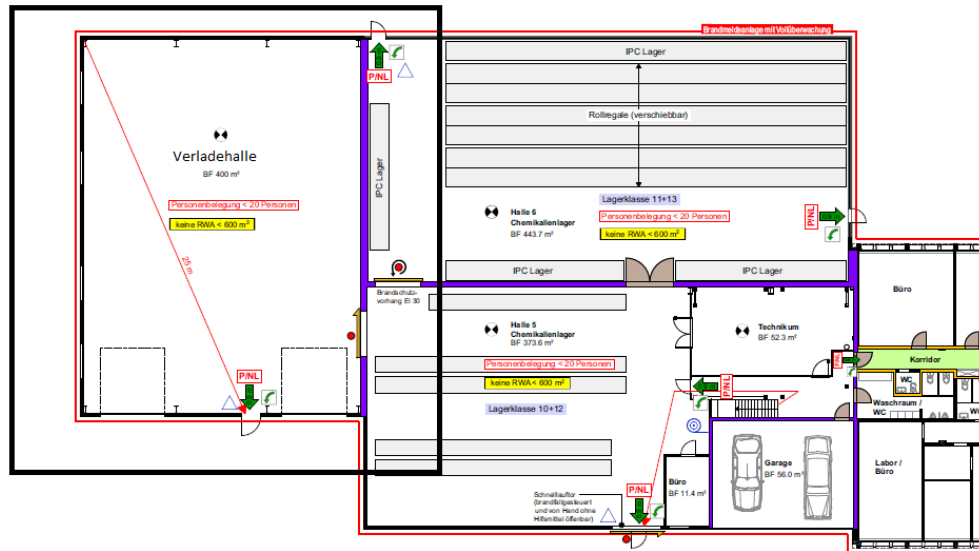

Brandschutz Q82
SIBeN AG Buchs SG
Stefan Sereinig
Ort/ Datum: Buchs, 13.5.21
Visum: [Signature]

Brandschutzsymbole									
Fucht- und Rettungswege Fucht- und Rettungswege verbindlich Fucht- und Rettungswege optional Notausgang Notausgang mit Abgangstür Notausgangswegzeichen gem. DIN 1976 oder DIN 4535 Notausgangstür Sichere/keine Notausgangstür. Nicht positionieren nachstellbarer Notausgangstür Brand- / Rauch- / Schallschutzbauteil	Feuerwiderstand Bauteile Feuerwiderstand E 30 (R 15) Feuerwiderstand E 30 (R 30) Feuerwiderstand E 30 (R 60) Feuerwiderstand E 30 (R 90) Feuerwiderstand E 30 (R 120) Feuerwiderstand E 30 (R 150) Feuerwiderstand E 30 (R 180) Feuerwiderstand E 30 (R 240) Feuerwiderstand E 30 (R 300) Feuerwiderstand E 30 (R 360) Feuerwiderstand E 30 (R 480) Feuerwiderstand E 30 (R 600) Feuerwiderstand E 30 (R 900) Feuerwiderstand E 30 (R 1200) Feuerwiderstand E 30 (R 1500) Feuerwiderstand E 30 (R 1800) Feuerwiderstand E 30 (R 2400) Feuerwiderstand E 30 (R 3000) Feuerwiderstand E 30 (R 3600) Feuerwiderstand E 30 (R 4800) Feuerwiderstand E 30 (R 6000) Feuerwiderstand E 30 (R 9000) Feuerwiderstand E 30 (R 12000) Feuerwiderstand E 30 (R 15000) Feuerwiderstand E 30 (R 18000) Feuerwiderstand E 30 (R 24000) Feuerwiderstand E 30 (R 30000) Feuerwiderstand E 30 (R 36000) Feuerwiderstand E 30 (R 48000) Feuerwiderstand E 30 (R 60000) Feuerwiderstand E 30 (R 90000) Feuerwiderstand E 30 (R 120000) Feuerwiderstand E 30 (R 150000) Feuerwiderstand E 30 (R 180000) Feuerwiderstand E 30 (R 240000) Feuerwiderstand E 30 (R 300000) Feuerwiderstand E 30 (R 360000) Feuerwiderstand E 30 (R 480000) Feuerwiderstand E 30 (R 600000) Feuerwiderstand E 30 (R 900000) Feuerwiderstand E 30 (R 1200000) Feuerwiderstand E 30 (R 1500000) Feuerwiderstand E 30 (R 1800000) Feuerwiderstand E 30 (R 2400000) Feuerwiderstand E 30 (R 3000000) Feuerwiderstand E 30 (R 3600000) Feuerwiderstand E 30 (R 4800000) Feuerwiderstand E 30 (R 6000000) Feuerwiderstand E 30 (R 9000000) Feuerwiderstand E 30 (R 12000000) Feuerwiderstand E 30 (R 15000000) Feuerwiderstand E 30 (R 18000000) Feuerwiderstand E 30 (R 24000000) Feuerwiderstand E 30 (R 30000000) Feuerwiderstand E 30 (R 36000000) Feuerwiderstand E 30 (R 48000000) Feuerwiderstand E 30 (R 60000000) Feuerwiderstand E 30 (R 90000000) Feuerwiderstand E 30 (R 120000000) Feuerwiderstand E 30 (R 150000000) Feuerwiderstand E 30 (R 180000000) Feuerwiderstand E 30 (R 240000000) Feuerwiderstand E 30 (R 300000000) Feuerwiderstand E 30 (R 360000000) Feuerwiderstand E 30 (R 480000000) Feuerwiderstand E 30 (R 600000000) Feuerwiderstand E 30 (R 900000000) Feuerwiderstand E 30 (R 1200000000) Feuerwiderstand E 30 (R 1500000000) Feuerwiderstand E 30 (R 1800000000) Feuerwiderstand E 30 (R 2400000000) Feuerwiderstand E 30 (R 3000000000) Feuerwiderstand E 30 (R 3600000000) Feuerwiderstand E 30 (R 4800000000) Feuerwiderstand E 30 (R 6000000000) Feuerw								

Erstellt (Datum/Kurzzeichen): 14.01.21 wo
Geprüft am 22. Dezember 2021/wo (SIFA)